





B-1

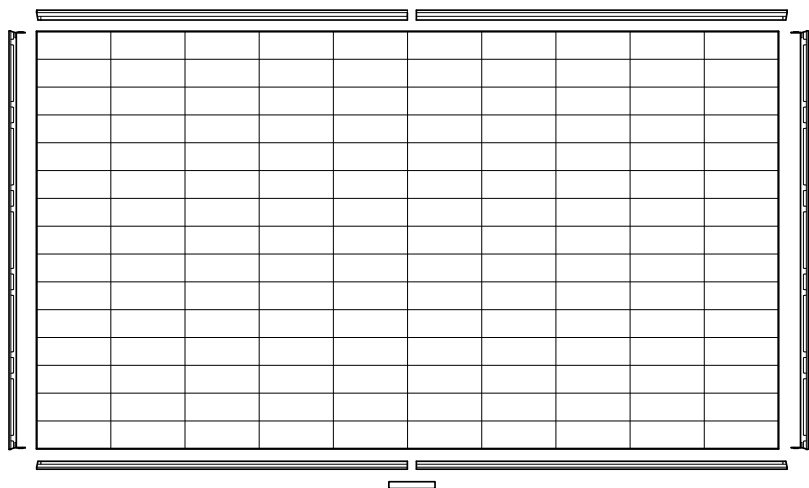

B-2



C





 x 16
(M4 x L7)

 x 4
(M4 x L14)


 x 4
(M3 x L6)

 x 50


 x 12
(M4 x L10)

 x 2
(M4 x L8)

 x 50
(M3 x L8)

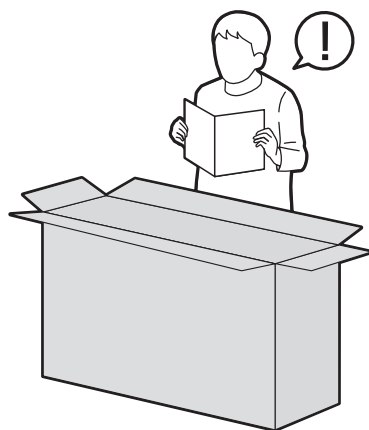

- ▶ Worldwide : www.lg.com/id-manual
- ▶ 한국 : www.lgservice.co.kr
- ▶ SuperSign : <http://partner.lge.com>



**ENGLISH**

A readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment. The maximum rating of an overcurrent protective device to be provided external to the equipment may be one of the protective device ratings available in the country of installation.

한국어

쉽게 접근 가능한 전원 차단 장치가 옥내 배선에 설치되어 있어야 합니다. 기기 외부에 제공되는 과전류 보호 기기의 최대 정격은 설치 국가에서 이용할 수 있는 보호 기기 정격 중 하나 일수 있습니다.

ČESKY

Na vnější straně zařízení má být zabudováno snadno přístupné odpojení přístroje. Pro maximální jmenovitou hodnotu chrániče s nadproudovou ochranou, který má být umístěn vně zařízení, můžete použít jednu z jmenovitých hodnot ochranných zařízení dostupných v zemi, kde je zařízení instalováno.

DANSK

En let tilgængelig afbryderanordning skal inkorporeres uden for udstyret. Den maksimale kapacitet for en overstrømsbeskyttelse, der leveres separat fra udstyret, kan være en af de tilgængelige kapaciteter for beskyttelsesenheder i landet for installationen.

ESPAÑOL

Los dispositivos de desconexión disponibles deberán incorporarse al equipo de forma externa. El nominal máximo de un dispositivo de protección de sobrecorriente externo al equipo puede ser uno de los nominales de dispositivos protectores disponibles en el país de instalación.

SUOMI

Helposti käytettävissä oleva irtikytkemislaitte tulee liittää laitteeseen ulkoisesti. Laitteeseen ulkoisesti liitetyn ylivirtasuojalaitteen enimmäisteho voi olla jokin asennusmaassa käytettävissä olevista suojalaitetehoista.

FRANÇAIS

Un périphérique de déconnexion facilement accessible doit être installé à l'extérieur de l'équipement. La valeur nominale de ce dispositif de protection contre les surintensités doit être conforme aux recommandations du pays d'installation.

DEUTSCH

Eine leicht zugängliche Trennvorrichtung muss außerhalb des Geräts integriert werden. Die maximale Nennleistung eines Überstromschutzgeräts außen am Gerät kann der vorgesehenen Schutzleistung des Landes entsprechen, in dem das Gerät installiert wird.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στον εξοπλισμό μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή με εύκολη πρόσβαση για αποσύνδεση. Η μέγιστη ονομαστική ισχύς μιας προστατευτικής συσκευής από υπερένταση (παρέχεται ξεχωριστά) προς τον εξοπλισμό μπορεί να είναι η ισχύς μιας προστατευτικής συσκευής που διατίθεται στη χώρα της εγκατάστασης.


MAGYAR	Egy készen hozzáférhető leválasztóeszközt kell beépíteni a berendezésen kívül. A túlfeszültség ellen védő eszköz maximális besorolása, amelyet a berendezésen kívül kell biztosítani, lehet a védőeszköz egyik besorolása, amely a telepítés országában elérhető.
BAHASA INDONESIA	Perangkat pemutus yang siap diakses harus disertakan di luar peralatan. Peringkat maksimum perangkat pelindung arus berlebih yang akan diberikan di luar peralatan mungkin merupakan salah satu peringkat perangkat pelindung yang tersedia di negara pemasangan.
ITALIANO	All'esterno dell'apparecchiatura deve essere integrato un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile. La classificazione massima di un dispositivo di protezione dalla sovracorrente fornito esternamente all'apparecchiatura può essere una delle classificazioni dei dispositivi di protezione disponibili nel paese di installazione.
ҚАЗАҚША	Оңай қолжетімді ажырату құрылғысы жабдыққа сырттай жалғануы керек. Жабдықтың сыртынан ұсынылатын артық қорғаныс құрылғысының максималды рейтингі орнату елінде қолжетімді қорғаныс құралдарының бірі болуы мүмкін.
NEDERLANDS	Een gemakkelijk toegankelijk apparaat om de verbinding te verbreken zal met de apparatuur worden meegeleverd. De maximale classificatie van een overstroombeveiligingsapparaat dat naast de apparatuur wordt geleverd, kan een beschermingsapparaat zijn dat beschikbaar is in het land van installatie.
NORSK	En enkelt tilgjengelig frakoblingsenhet blir innlemmet utenfor utstyret. Den maksimale raten for en beskyttelsesenhet mot overstrøm som skal medfølge utenfor utstyret kan være en av beskyttelsesenhetsratene tilgjengelig i landet der installasjonen foretas.
POLSKI	Sprzęt należy wyposażyć w łatwo dostępne, zewnętrzne urządzenie rozłączające. Maksymalne wartości znamionowe dla urządzenia chroniącego przed przepięciem, które należy zastosować, mogą odpowiadać wartościom znamionowym dla urządzeń tego typu dostępnych w kraju instalacji.
PORTUGUÊS	Um dispositivo de desligamento de fácil acesso deve ser incorporado de forma externa ao equipamento. A classificação máxima de um dispositivo de proteção contra picos de corrente a ser ligado externamente ao equipamento poderá ser uma das classificações disponíveis no país da instalação.
РУССКИЙ	С внешней стороны устройства должно быть установлено легкодоступное устройство отключения питания. Максимальное значение перегрузки по току внешнего защитного устройства должно соответствовать значению предусмотренному в стране установки устройства.

SLOVENČINA	Mimo zariadenia sa musí nachádzať ľahko prístupné zariadenie na odpojenie od napájania. Maximálne hodnotenie nadprúdového ochranného zariadenia, ktoré má byť dodané so zariadením, by malo byť jedno z hodnotení ochranného zariadenia v krajine inštalácie.
SVENSKA	En lättillgänglig brytaranordning ska inkorporeras externt från utrustningen. Den maximala klassificeringen av en överströmsskydd som ska tillhandahållas utanför utrustningen kan vara en av de klassificeringar för skyddsanordningar som finns tillgängliga i installationslandet.
繁體中文	應在設備外部安裝易於觸及的斷開裝置。 要在設備外部設置的過電流保護裝置的最大額定值可以是任一適用於安裝國家的保護裝置額定值。
TÜRKÇE	Kolaylıkla erişilebilen bağlantı kesme cihazı, ekipmana harici olarak kurulmalıdır. Ekipmana harici olarak dahil sağlanacak aşırı akım koruma cihazının maksimum derecesi, kurulum yapılan ülkedeki mevcut koruma cihazı derecelerinden biri olabilir.
УКРАЇНСЬКА	На обладнанні повинен бути встановлений легкодоступний зовнішній пристрій відключення. Максимальні номінальні характеристики захисного пристрою від надструму, який має бути встановлений зовні обладнання, можуть збігатися з номінальним значенням захисних пристроїв, доступних у країні встановлення.
O'ZBEKCHA	Chiqarib olish oson bo'lgan qurilmalar uskunaga tashqi tomondan ulangan bo'lishi lozim. Uskunaga tashqi tomondan taqdim etiladigan yuqori kuchlanishdan himoyalovchi qurilmaning maksimal reytingi o'rnatiladigan mamlakatdagi himoya qurilmasi reytinglaridan biri bo'lishi mumkin.
日本語	すぐに操作できる断路機を外部に設置する必要があります。 機器の外部に設置する過電流保護装置の最大定格は、設置国で利用可能な保護装置の定格の1つである場合があります。
ქართული	შესაძლებელია მზა წვდომადი გამთიშველი მოწყობილობის აღჭურვილობის გარედან ჩაშენება. ჭარბი დენისაგან დამცველი მოწყობილობის მაქსიმალური შეფასება, რომელიც აღჭურვილობის გარე ნაწილზე უნდა იყოს დატანილი, შესაძლოა ქვეყანაში მონტაჟის ხელმისაწვდომ დამცავ მოწყობილობათა შეფასებებიდან ერთ-ერთს წარმოადგენდეს.
العربية	يجب إرفاق جهاز فصل يسهل الوصول إليه خارج المعدات. قد يكون أقصى تصنيف لجهاز حماية من التيار الزائد يتم توفيره خارج المعدات هو أحد تصنيفات جهاز الحماية المتوفرة في بلد التركيب.









Estonian	Seadme väliselt tuleb inkorporeerida hõlpsalt ligipääsetav eraldamisseade. Seadme väliselt saadaoleva liigvoolu kaitseseadme maksimaalne nimivõimsus võib olla kaitseseadme võimsus, mis on saadaval paigaldusriigis.
Latvian	Aprīkojuma ārpusē jābūt viegli pieejamai atvienošanas ierīcei. Pārstrāvas aizsargierīces (kurai jābūt pieejamai ārpus aprīkojuma) nominālajiem parametriem jāatbilst tās valsts normatīvajiem parametriem, kurā tiek uzstādīts aprīkojums.
Lithuanian	Į įrangą iš išorės integruojamas paprastai prieinamas atjungiamas prietaisas. Apsaugos nuo viršsrovio prietaiso, kuris turi būti iš išorės jungiamas prie įrangos, maksimali galia turi būti viena iš įrengimo šalyje naudojamų leistinų apsauginiams prietaisams galių.
Romanian	Un dispozitiv de deconectare gata disponibil va fi încorporat în exteriorul echipamentului. Valoarea nominală maximă a unui dispozitiv de protecție la supracurent de furnizat în exteriorul echipamentului poate fi una dintre valorile nominale ale dispozitivului de protecție, disponibile în țara de instalare.
PORTUGUÊS DO BRASIL	Um dispositivo de desconexão de fácil acesso deve ser integrado externamente ao equipamento. A classificação máxima de um dispositivo de proteção contra sobrecorrente que será fornecido externamente ao equipamento pode ter uma das classificações do dispositivo de proteção disponíveis no país de instalação.



...




...






1

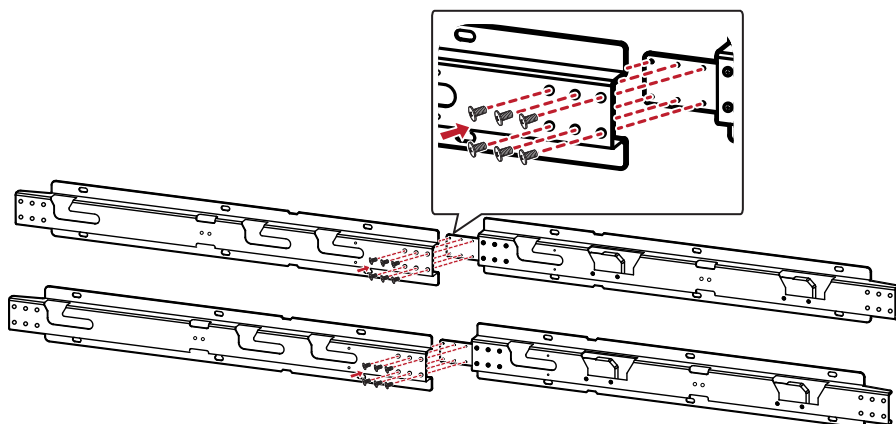


2

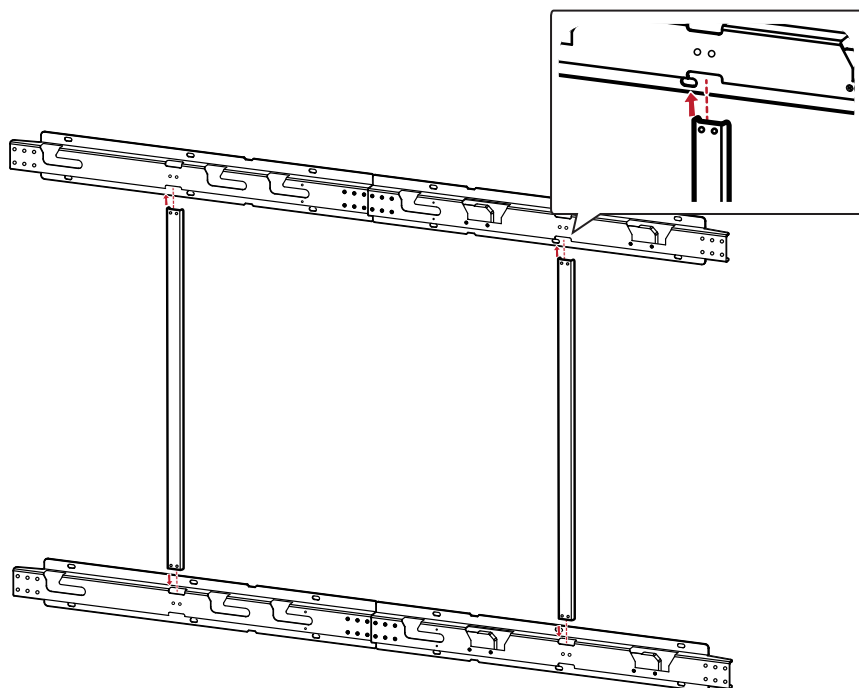




3


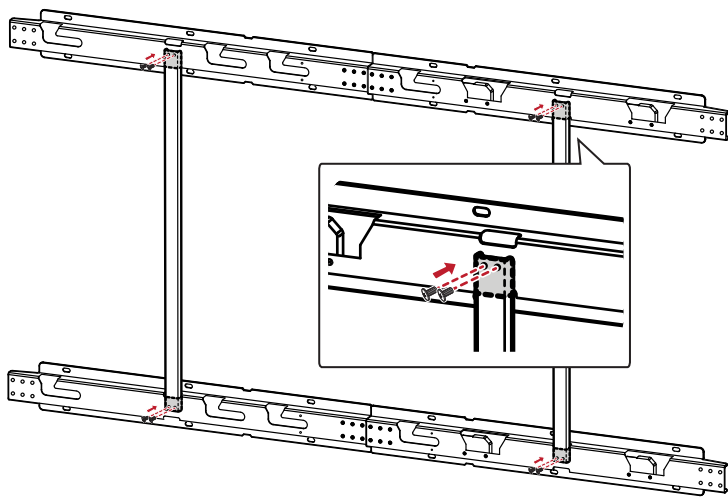


4

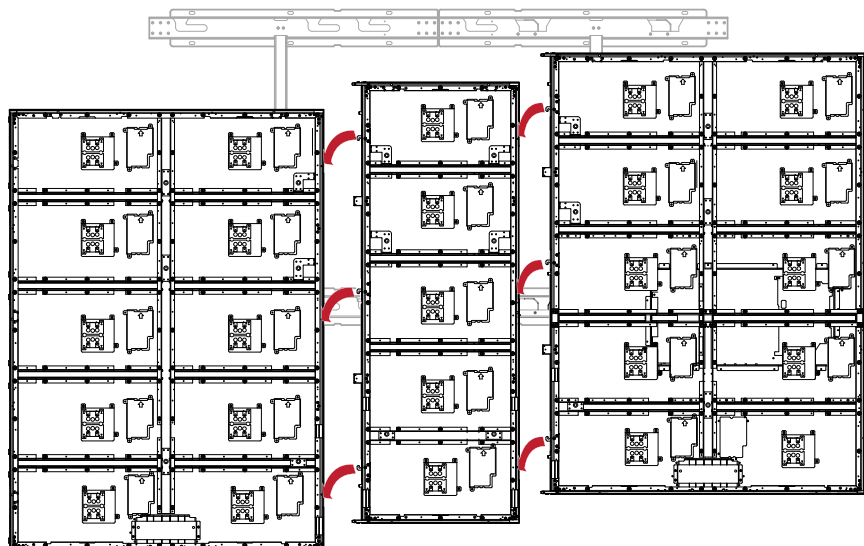




5

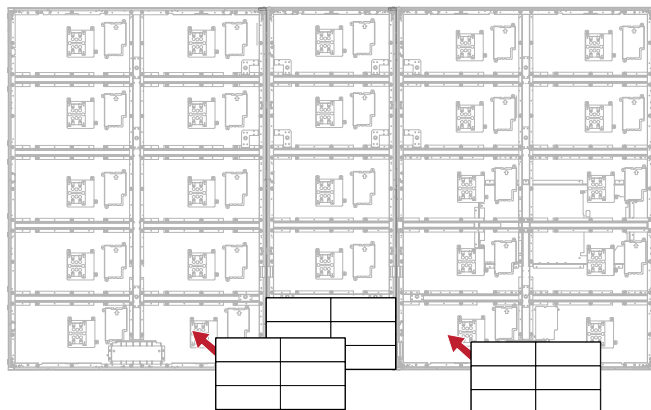



6

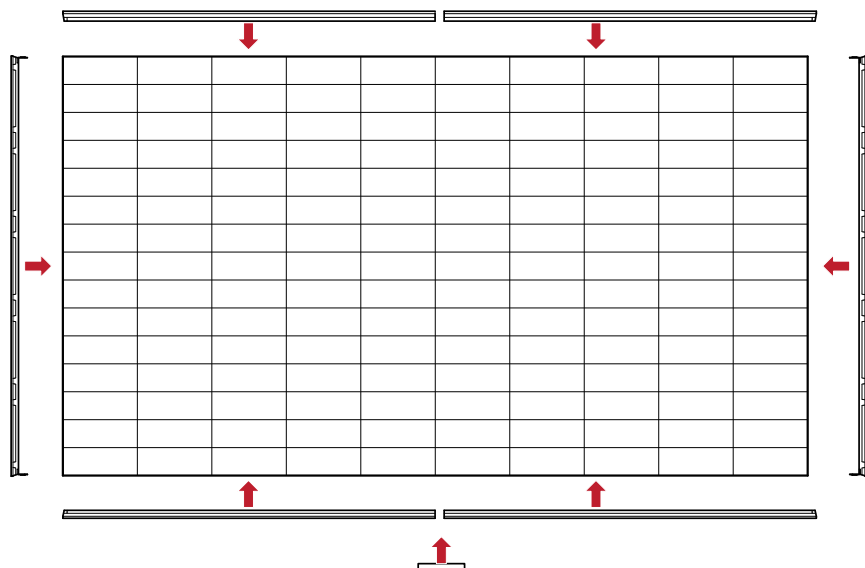




7

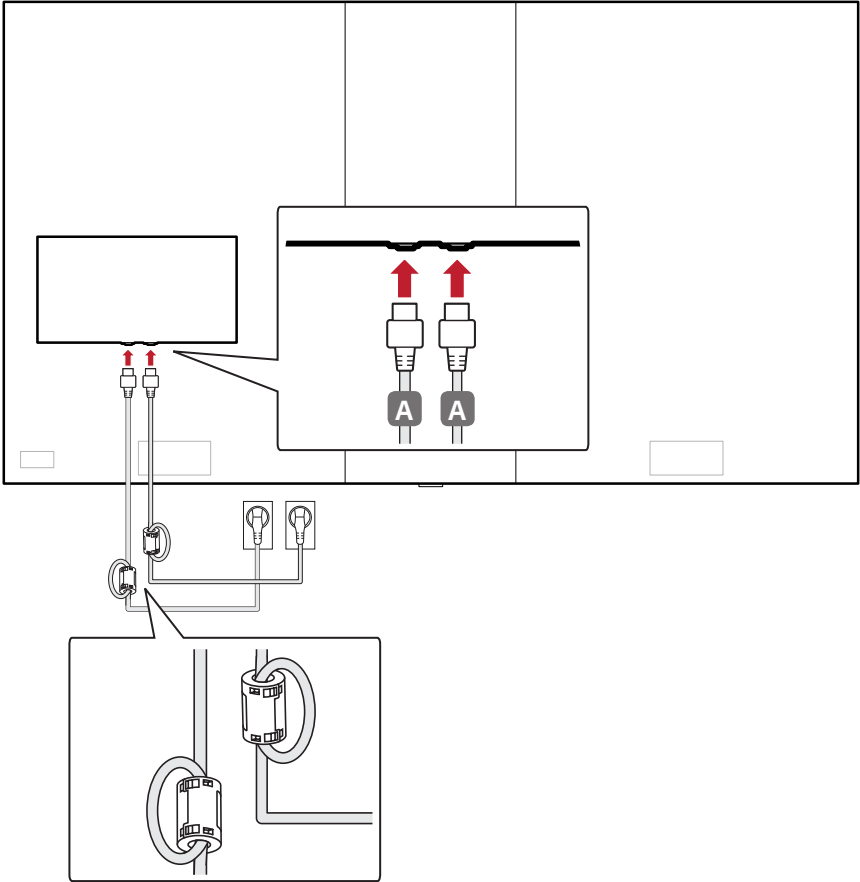





1





2




3




4




1




2



3



4



(BRAZIL ONLY)

ANATEL

Para mais informações, consulte o site da

Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados



* M F L 0 5 8 4 4 6 0 1 *

(2607-REV04)

