

Installasjonsveiledning Smart-UPSTM SMX APCRBC143





Batteribytte






Brukte batterier skal alltid resirkuleres. Informasjon om resirkulering av batteri finner du i informasjonsarket om batteriavhending, som medfølger det nye batteriet.

Brukte batterier skal erstattes med APC-godkjente batterier. For å bestille nytt batteri med delenr. APCRBC143, gå til APCs webområde, www.apc.com.

Ta ut UPS-enhetens batteri

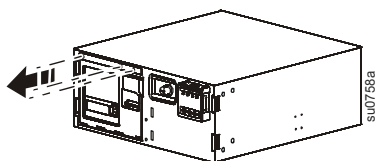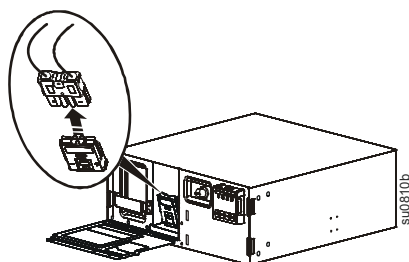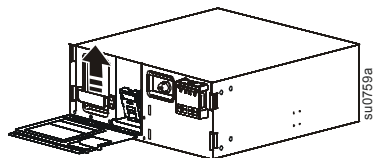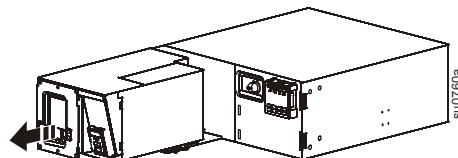
1**2****3****4**

Sette inn nytt batteri i UPS-enheten

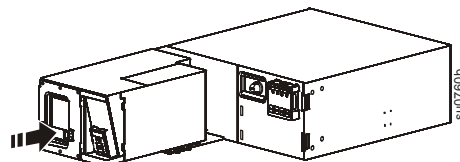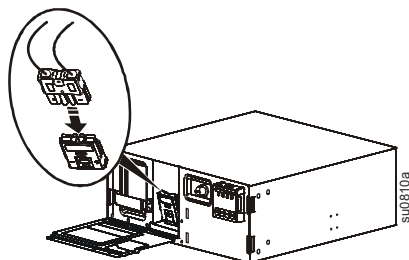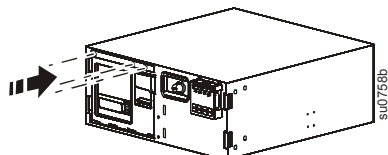
1**2****3**

Ta ut den eksterne batteripakken


1

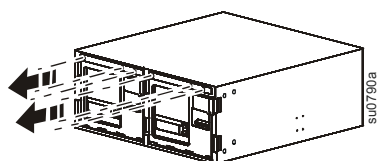


2

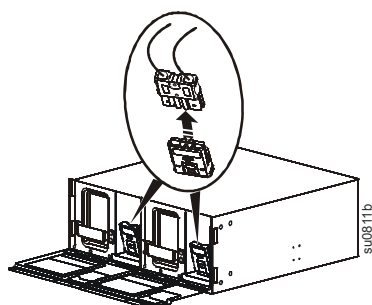

3

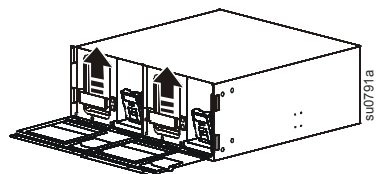


4

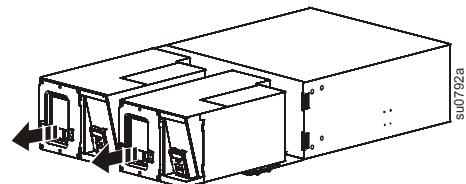


Sett inn den nye batteripakken


1

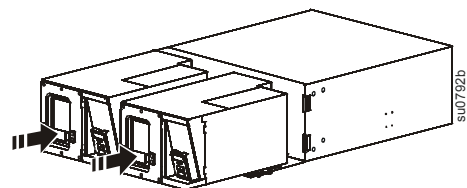


2

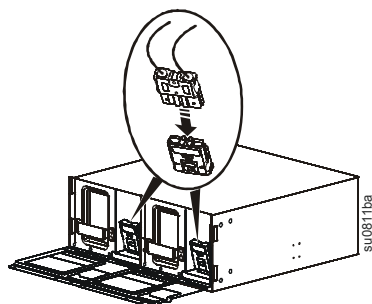

3

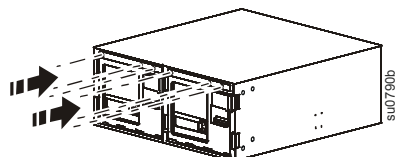

Nullstille installasjonsdato for batteriet

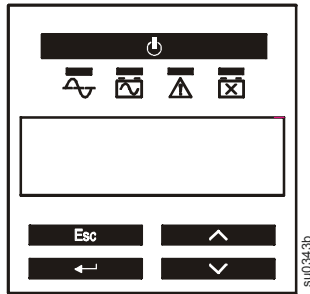

Nullstill batteriinstallasjonsdatoen for det interne batteriet i UPS-enheten.

Hvis skjermen for batteriinstallasjonsdato ikke vises i displayet to minutter etter at det nye batteriet er installert, skal du bruke piltastene for å navigere til: **Main Menu (hovedmeny) > Configuration (konfigurasjon) > Battery Install Date (batteriinstallasjonsdato).**

I skjermen for batteriinstallasjonsdato bruker du piltastene for å velge måned, dato og årstall. Trykk på ENTER for å gjøre ditt valg. Gå deretter til neste alternativ.

Når du er ferdig, trykker du på ENTER for å lagre dato.

Når det nye batteriet er fulladet, utføres en selvtest og test for driftstidskalibrering.

Informasjon om kundestøtte og garanti er tilgjengelig på APCs webområde **www.apc.com**.

© 2012 APC fra Schneider Electric. APC, APC-logoen og Smart-UPS tilhører Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation, eller deres tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker eies av deres respektive eiere.

NO 990-4653
5/2012