

Smart-UPSTM Installationsvejledning APCRBC143





Batteriudskiftning






Genbrug altid brugte batterier. For oplysninger om genbrug af brugte batterier se Oplysninger om bortskaffelse af batterier, der følger med erstatningsbatteriet.

Erstat brugte batterier med batterier, der er godkendt af APC. For at bestille erstatningsbatteri APCRBC143 skal du gå ind på APC's websted, www.apc.com.

Fjern batteriet i UPS'en

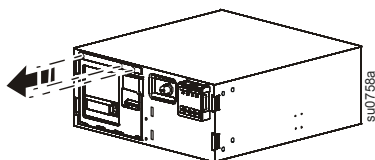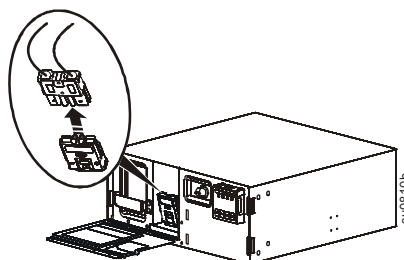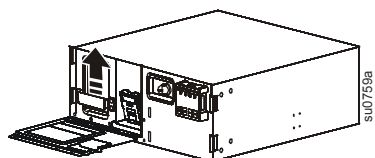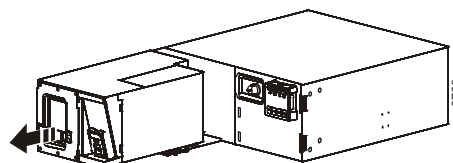
1**2****3****4**

Installer erstatningsbatteriet i UPS'en

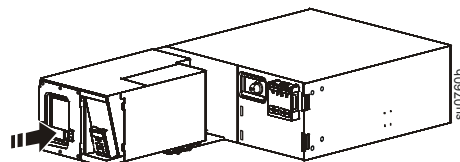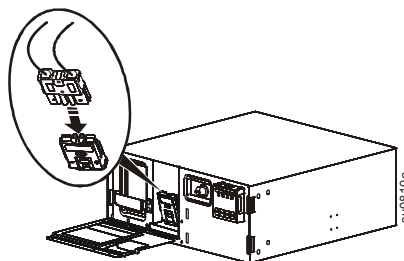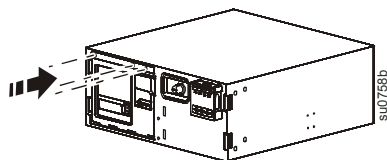
1**2****3**

Fjern batterierne i den eksterne batteripakke (XLBP)


1

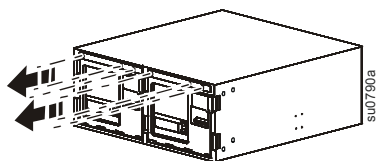


2

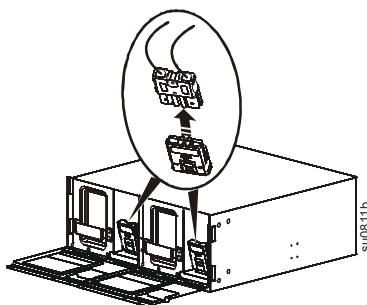

3

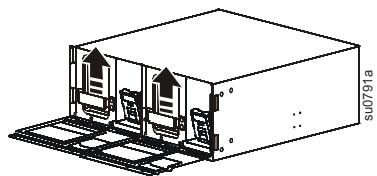


4

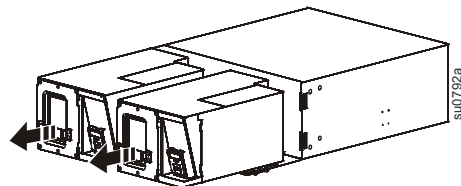


Installer erstatningsbatterierne i den eksterne batteripakke (XLBP)


1

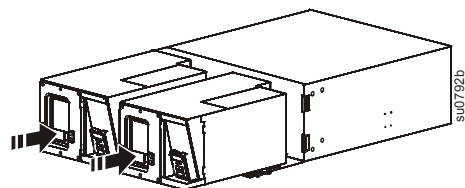


2

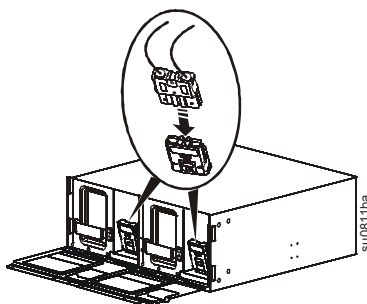

3

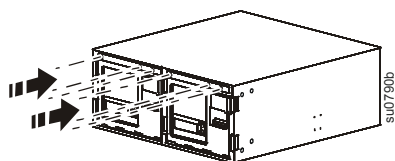

Nulstil batteriets installationsdato

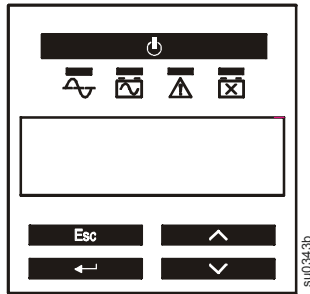

Nulstil installationsdatoen for det interne batteri i UPS'en.

Hvis skærbilledet med batteriets installationsdata ikke vises på displayet inden for to minutter, efter batteriet er installeret, skal du bruge pil-tasteren til at gå til: **Main Menu (hovedmenu) > Configuration (konfiguration) > Battery Install Date (batteriets installationsdato).**

På skærbilledet Battery Install Date (batteriets installationsdato), brug piltasterne til at vælge måned, dato og år. Tryk på ENTER for at foretage valg, og gå derefter til næste valgmulighed.

Når du er færdig, tryk på ENTER for at gemme dato.

Når RBC (erstatningsbatteriet) er fuldt opladt, kørs en selvtest og kalibreringstest af run time (hvor længe batteriet kan køre).

Kundesupport og oplysninger om garanti findes på APC's websted **www.apc.com**.

© 2012 APC fra Schneider Electric. APC, APC-logo og Smart-UPS tilhører Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deres affilierede firmaer. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.

DA 990-4653
5/2012