

Smart-UPS™ Installationsguide APCRBC143

Batteribyte




Lämna alltid in förbrukade batterier för återvinning. Information om återvinning av det förbrukade batteriet finns på det informationsblad om batterikassering som medföljer utbytesbatteriet.


Byt ut förbrukade batterier mot nya batterier som godkännts av APC. Gå till APC:s webbplats www.apc.com för att beställa ersättningsbatteri APCRBC143.

Plocka ur UPS-batteriet


1

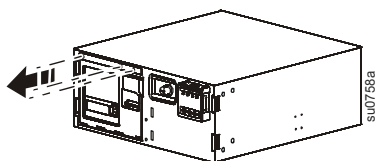


2

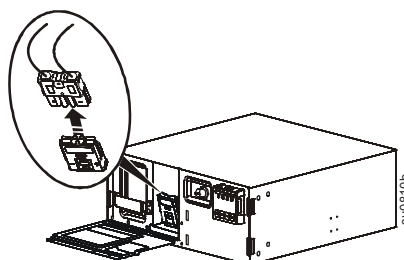

3

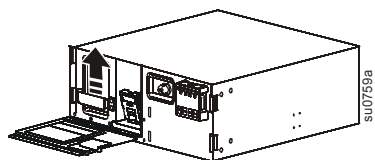


4

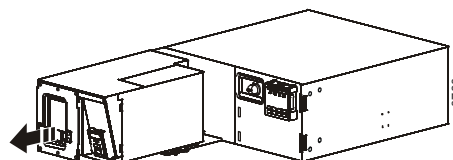


Installera det nya UPS-batteriet


1

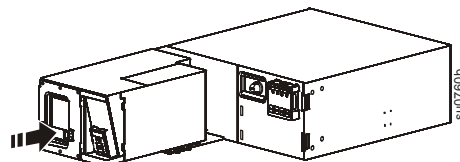

2

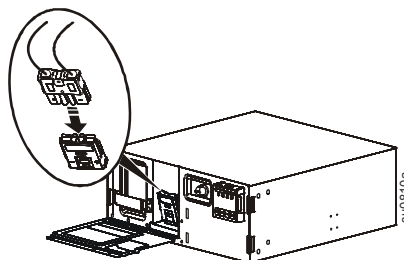


3

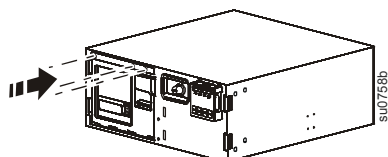


Ta bort de externa batterierna (XLBP)


1

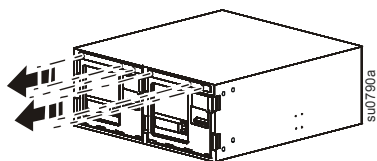


2

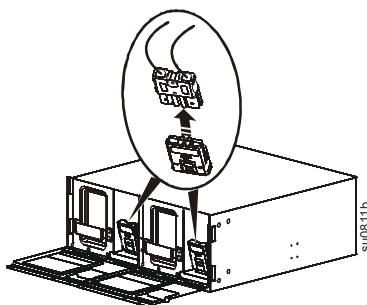

3

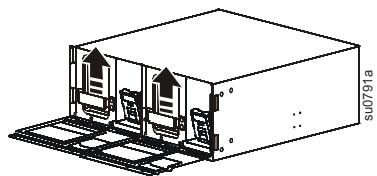


4

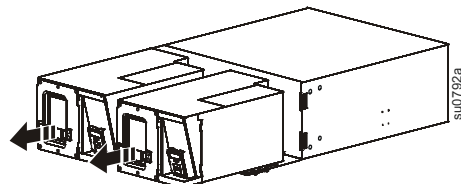


Installera de nya externa batterierna (XLBP)


1

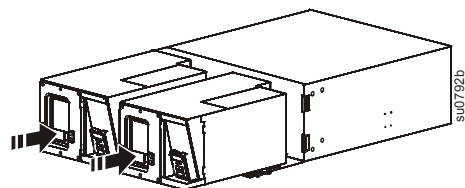


2

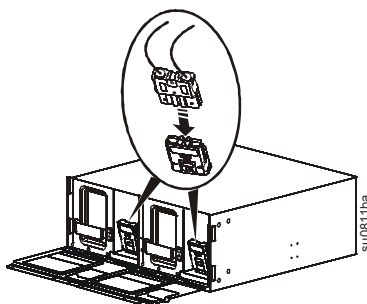

3

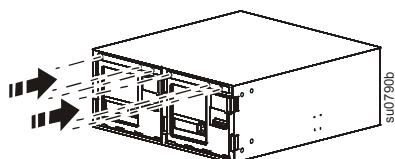

Återställ datum för installation av batteri

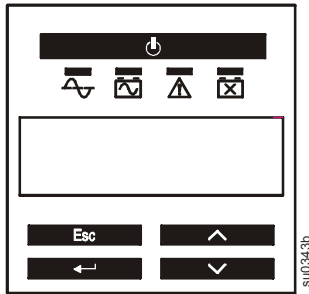

Återställ datum för installation av batteri för det interna UPS-batteriet.

Om skärmen för batteriinstallationsdatum inte visas i displayens gränssnitt inom två minuter efter att det nya batteriet installerats, ska du använda piltangenterna för att navigera till: **Huvudmeny > Konfiguration > Datum för installation av batteri.**

På skärmen för batteriinstallationsdatum använder du piltangenterna för att välja månad, datum och år. Tryck på ENTER för att göra ett val och gå sedan vidare till nästa alternativ.

Tryck på ENTER för att spara datumet när du är klar.

När RBC:n är fulladdad ska du utföra ett självtest och köra tidskalibreringstestet.

Kundsupport och garantiinformation finns på APC:s webbplats, www.apc.com.

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC-logotypen och Smart-UPS tillhör Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deras dotterbolag. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

SV 990-4653
5/2012