

Руководство по установке Smart-UPS[™] APCRBC143





Замена батареи






Всегда утилизируйте использованные батареи. Информацию об утилизации использованной батареи см. на листе с информацией об утилизации батарей, прилагаемом к сменной батарее.

Заменяйте использованные батареи на батареи, рекомендованные компанией APC. Для заказа сменной батареи APCRBC143 перейдите на веб-сайт компании APC по адресу www.apc.com.

Извлечение батареи ИБП

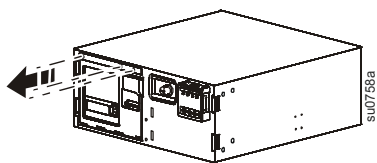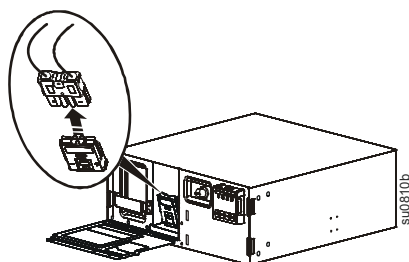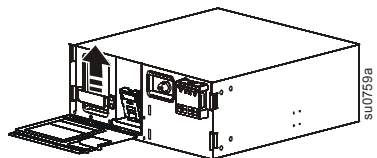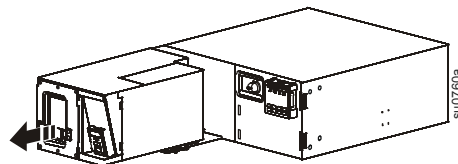
1**2****3****4**

Установка сменной батареи ИБП

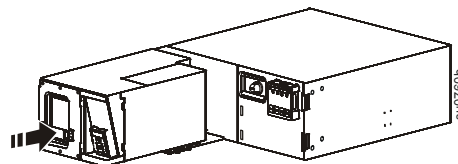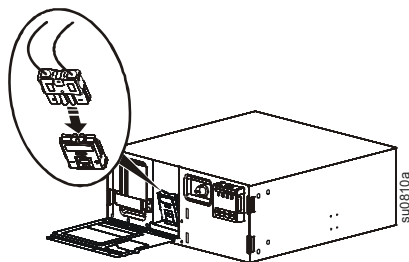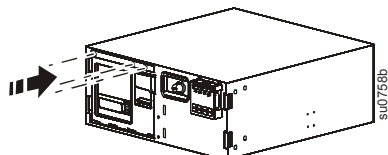
1**2****3**

Извлечение батарей из блока внешних батарей (XLBP)


1

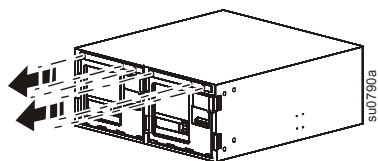


2

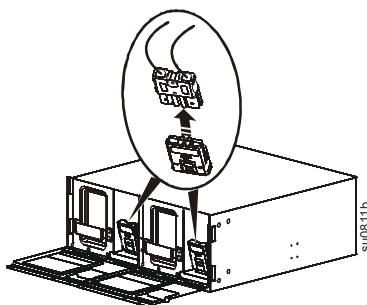

3

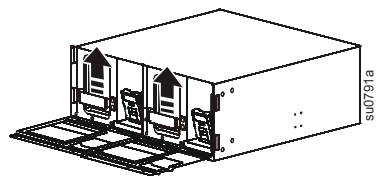


4

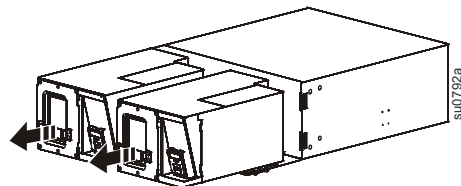


Установка сменных батарей в блок внешних батарей (XLBP)


1

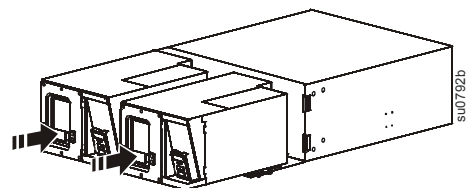


2

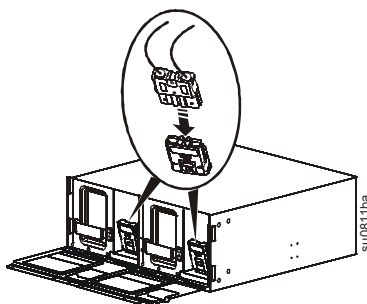

3

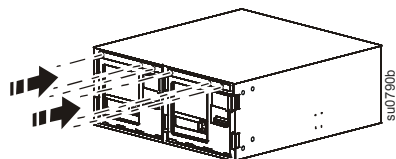

Сброс даты установки батареи

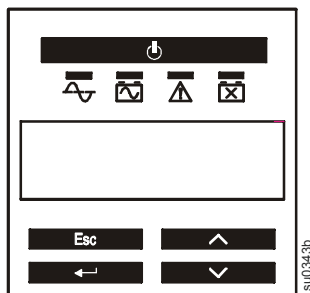

Выполните сброс даты установки внутренней батареи ИБП.

Если дата установки батареи не отобразится на дисплее в течение двух минут после установки новой батареи, используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать **Main Menu** (Главное меню) >

Configuration (Конфигурация) > **Battery Install Date** (Дата установки батареи).

На экране даты установки батареи с помощью клавиш со стрелками выберите месяц, день и год. Нажмите ENTER (Ввод) для выбора, а затем перейдите к следующему параметру.

По завершении нажмите ENTER для сохранения даты.

После полной зарядки блока сменных батарей выполните самотестирование и тест калибровки времени работы.

Информацию о технической поддержке и гарантийном обслуживании можно получить на веб-сайте компании APC по адресу **www.apc.com**.

© 2012 APC by Schneider Electric. Товарные знаки APC, Smart-UPS и логотип APC принадлежат компаниям Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation или их аффилированным компаниям. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

RU 990-4653
5/2012